


Schallimmissionskarte RAMSAU 2011

Gesamtlärm bei Nacht 22:00 Uhr - 06:00 Uhr

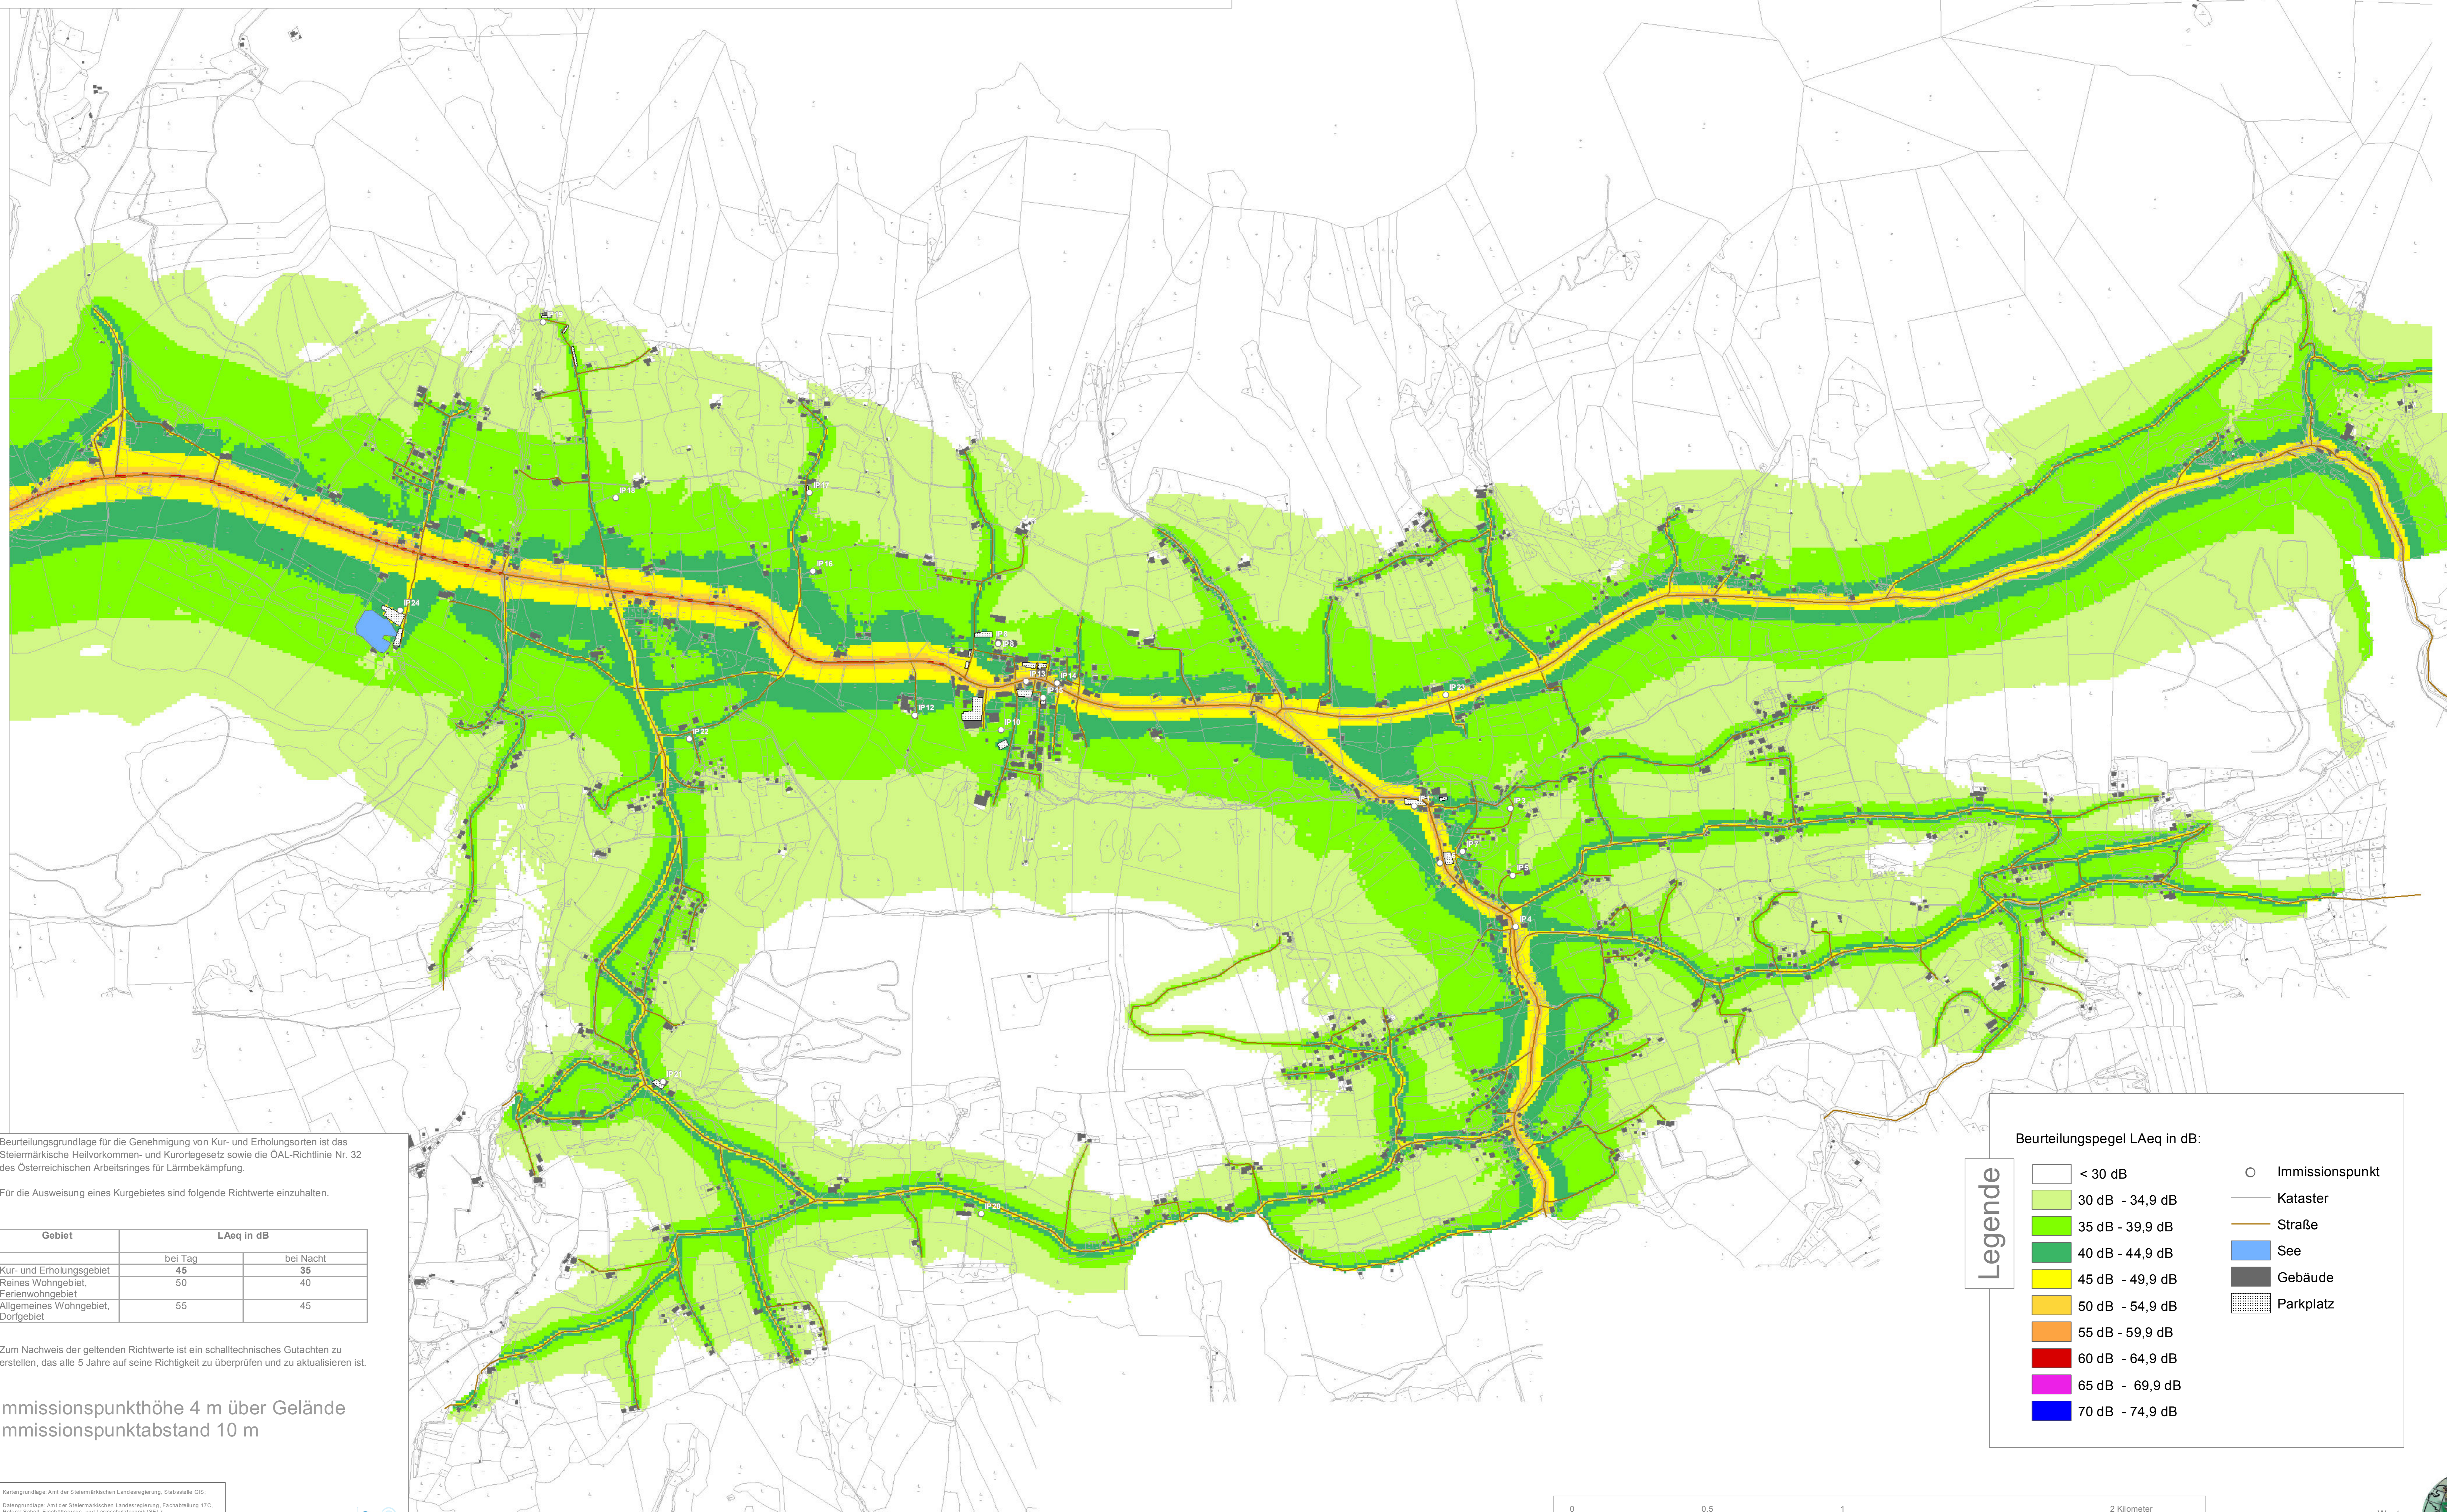

Erläuterung

Beurteilungsgrundlage für die Genehmigung von Kur- und Erholungsorten ist das Steiermärkische Heilvorkommen- und Kurortgesetz sowie die ÖAL-Richtlinie Nr. 32 des Österreichischen Arbeitsringes für Lärmbekämpfung.

Für die Ausweisung eines Kurgebietes sind folgende Richtwerte einzuhalten.

Gebiet	LAeq in dB	
	bei Tag	bei Nacht
Kur- und Erholungsgebiet	45	35
Reines Wohngebiet, Ferienwohngebiet	50	40
Allgemeines Wohngebiet, Dorfgebiet	55	45

Zum Nachweis der geltenden Richtwerte ist ein schalltechnisches Gutachten zu erstellen, das alle 5 Jahre auf seine Richtigkeit zu überprüfen und zu aktualisieren ist.

Immissionspunkthöhe 4 m über Gelände
Immissionspunktabstand 10 m

Beurteilungsgrundlage: Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Statistik-DB6
Beurteilungsgrundlage: Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 17C, Referat Schall, Erschütterungs- und Lärmschutztechnik (SEL)
Kartenbearbeitung: Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 17C, Referat Schall, Statistik-DB6



Beurteilungspegel LAeq in dB:

	< 30 dB		Immissionspunkt
	30 dB - 34,9 dB		Kataster
	35 dB - 39,9 dB		Straße
	40 dB - 44,9 dB		See
	45 dB - 49,9 dB		Gebäude
	50 dB - 54,9 dB		Parkplatz
	55 dB - 59,9 dB		
	60 dB - 64,9 dB		
	65 dB - 69,9 dB		
	70 dB - 74,9 dB		

